

Tapwatersets
 tapwaterzijdig
 8 l/min
 0,13 kg/s
 4,2 kJ/kg.K
 55 °C
 10 °C
 25,2 kW


CV zijdig
 25,2 kW
 0,2000 kg/s
 4,2
 65
 35

720 lh

Ontwerp leidingtraject CV LT / CV HT / GKW

PUUR

***** / KvL
 Geoptimaliseerd 11-12-2015
 Definitief 18-7-2016

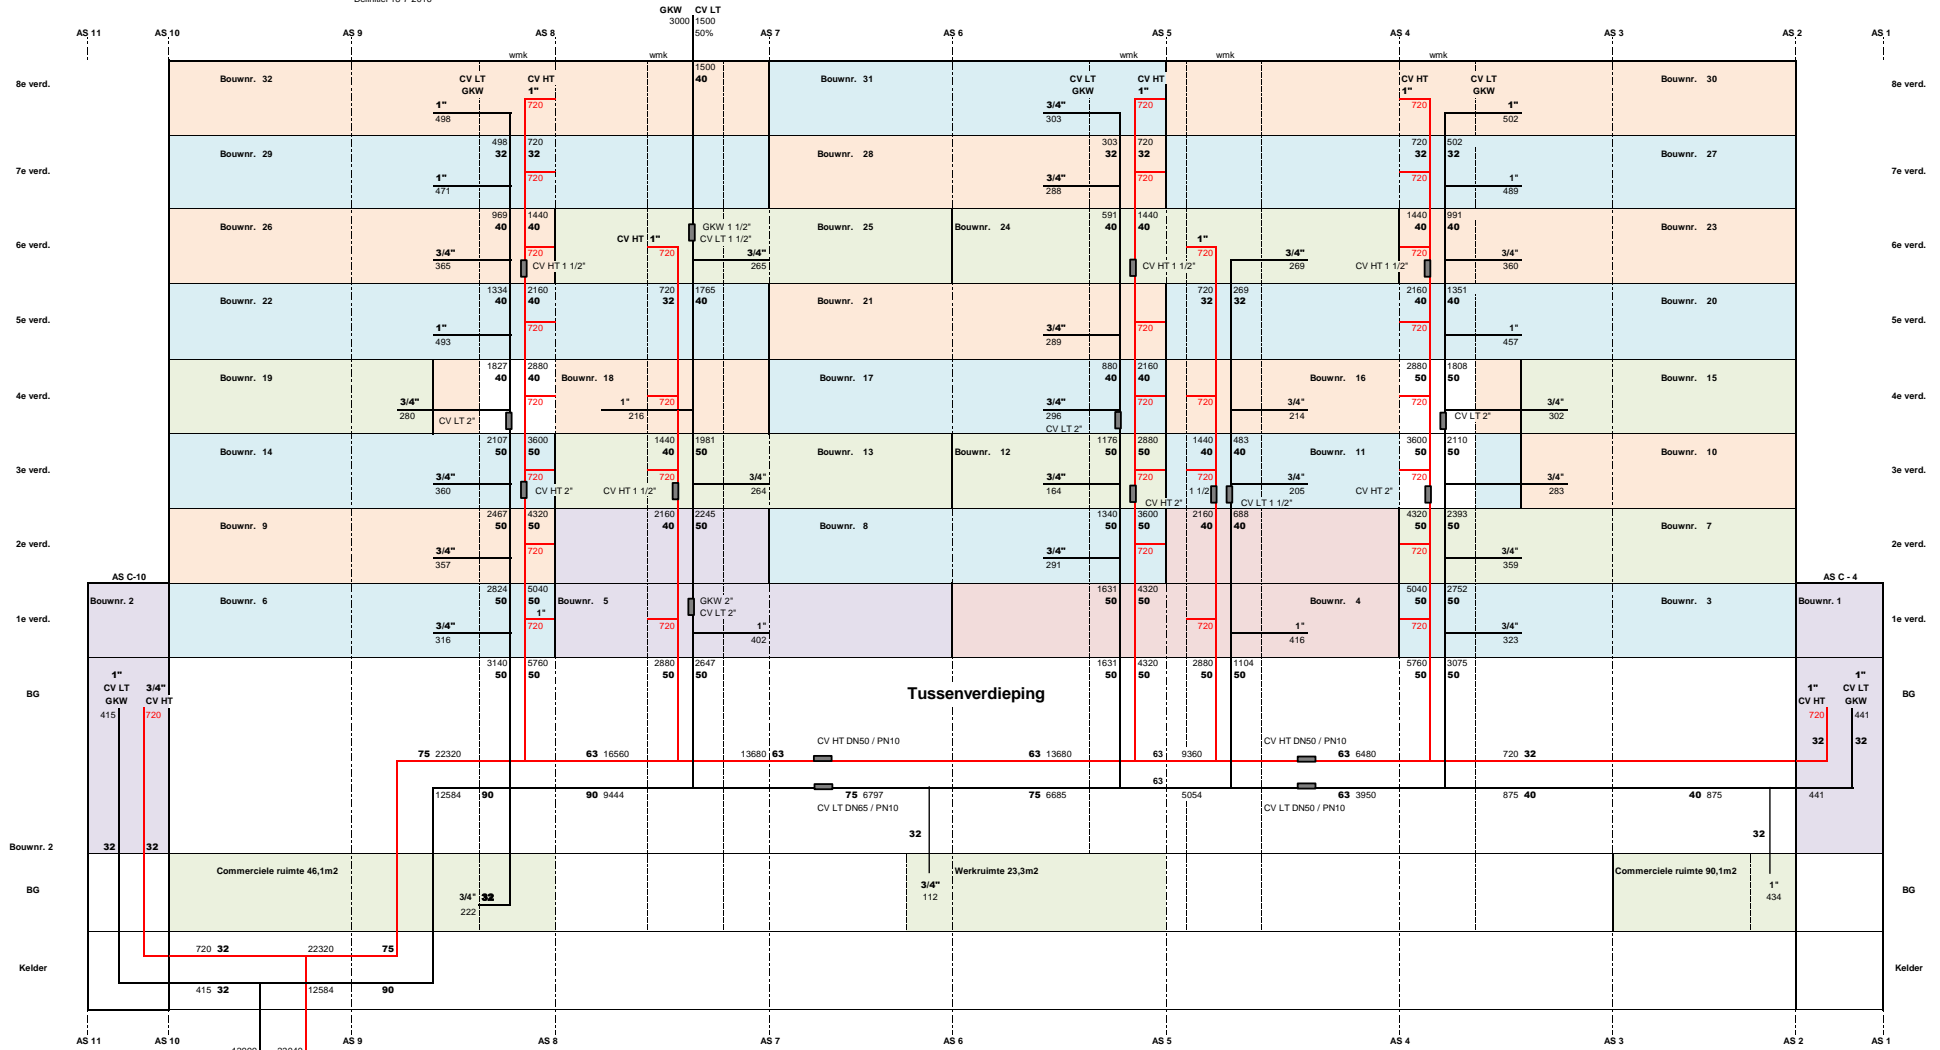

12999 90
 23040 75
 centrale hoofdleiding
 in WKO ruimte

Gelijkijdigheid tapwater is 0,5
 23040 0,5 11520

Compensator

bwnr. 8 1" -> 3/4"